


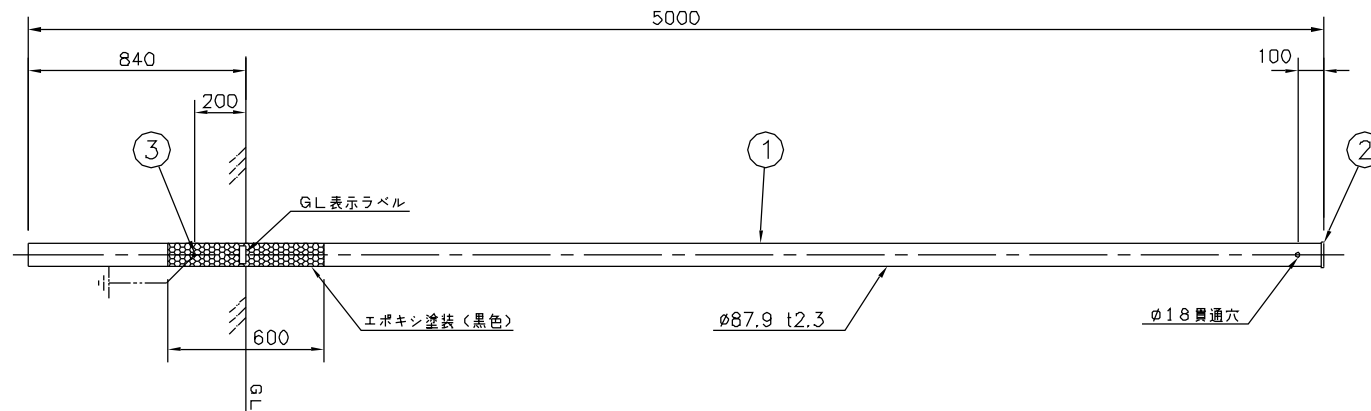

3. 常設柱としては使用できません。
 2. ポール本体の表面処理は亜鉛めっき仕上。
 注) 1. 引込点における許容最大荷重は、1049N以下として下さい。

3	アース端子ねじ	銅合金線	M5×6	1	DDGS250PIに付属
2	先端キャップ	ASA樹脂	(S)	1	DDE202S
1	ポール本体	鋼管	注記参照	1	DDGS250P
番号	品名	材質	表面処理・色調	数	部材品番

図名	臨時施設専用ポール			尺度	free
形式	ストレートタイプ89 全長5m (外部通線タイプ)			2014年 6月 1日	検 図 設 計 製 図
図番	CP5827	品番	XDDK1250KP	加 勝	林 林
パナソニック株式会社					